



POZIOM PORÓWNAWCZY 105.00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU ISTN.	114.55
RZĘDNA DNA KANAŁU	112.07
ZAGŁĘBIENIE DNA WYKOPU	2.63
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.3%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PCW SN8 ø300mm L=274.00m
ODLEGŁOŚCI	0.00 15.50 54.00 54.00 45.00 81.50 99.00 120.00 50.00 149.00 154.00 43.50 175.50 192.50 24.50 217.00 45.00 262.00 12.00 274.00

nawierzchnia asfaltowa  
L=15m

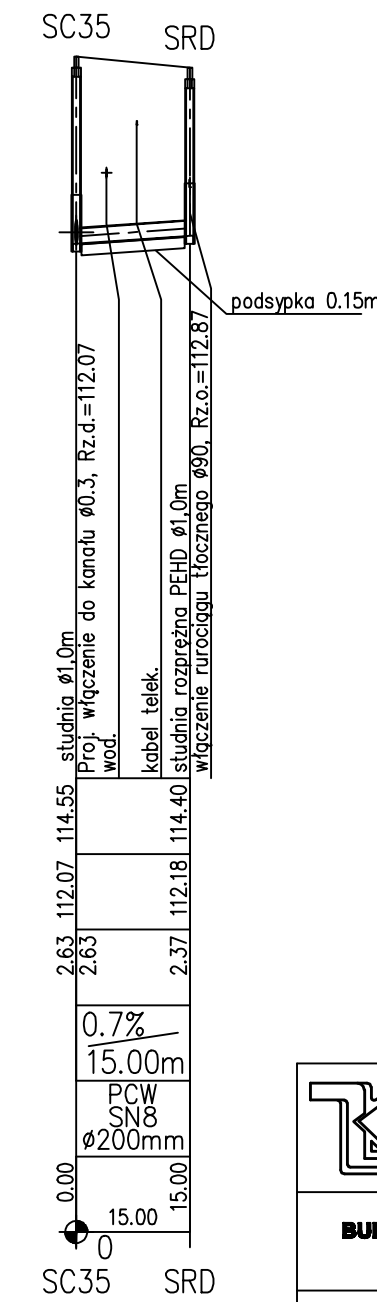

-całkowita wymiana gruntu  
-odwodnienie igłofiltrami wpłukiwanymi  
w obsypce na głębokość 4,0m  
w rozstawie co 1,5m -183 szt.

ZLEWNIAC	
 ZARZĄD OBSŁUGI BUDOWNICTWA <b>KOLEKTOR SERWIS</b> 64-100 LIPNO, ul. Główna 1 tel./fax (0-88) 825-71-81	ZAMAWIAJĄCY INWESTOR
	URZĄD GMINY LIPNO
<b>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W LIPNIE</b>	OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU
	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ ODCINEK SC35 - SRE, SC35 - SRD
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. M. JANIĄK uprawnienia projektowe nr 1108/80,Lo specjalność Instalacyjno - Inżynierska całkow. WOPRUB/13/3/01
ASYSTENT	inż. Ł. JANIĄK
ASYSTENT	mgr inż. T. RZEŹNIK
SKALA	1 : 100/1000
NUMER RYSUNKU	17.00
DATA OPRACOWANIA	12.2007
BRANŻA	SANIT.
STADIUM	PW
NR OBIEKTU	I